



D-37 ---> B-98


D-98 ---> A-98

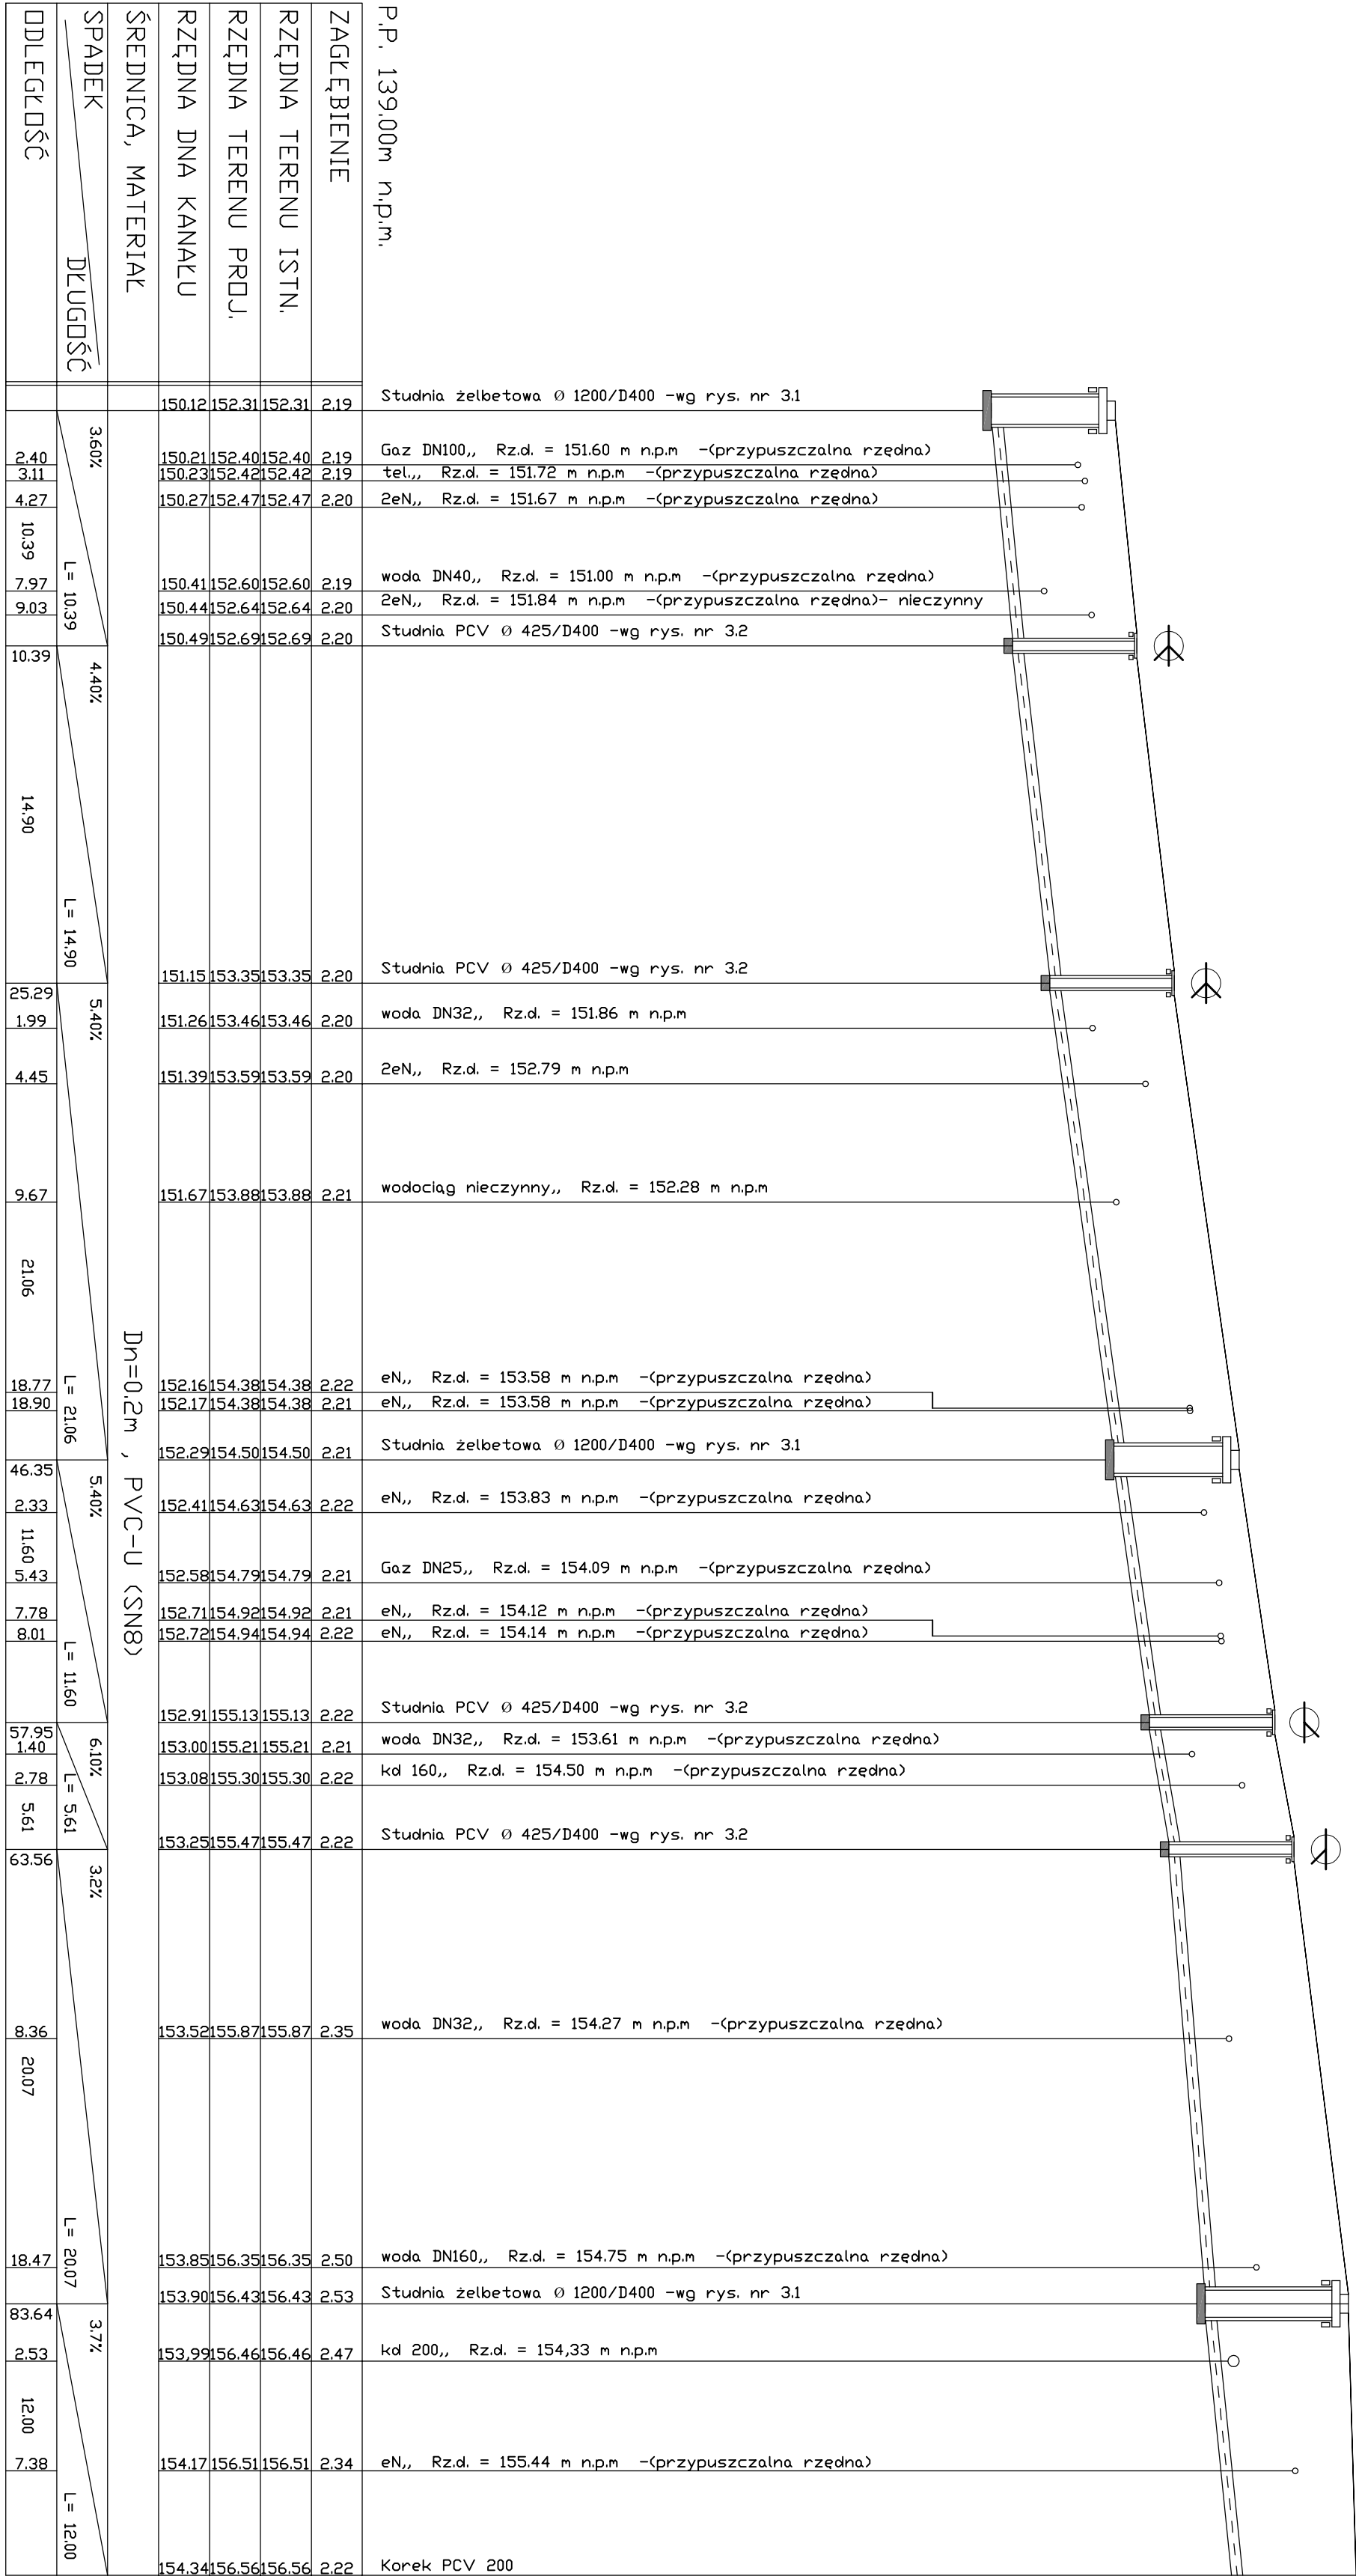

P.P. 139.00m n.p.m.			
ZAGŁĘBIENIE			
RZĘDNA TERENU ISTN.	152.31	152.40	2.19
RZĘDNA TERENU PROJ.	152.42	152.42	2.19
RZĘDNA DNA KANAŁU	152.47	152.47	2.20
ŚREDNICA, MATERIAŁ	150.12	150.12	
SPADEK	3.60%	4.40%	5.40%
ODLEGŁOŚĆ	2.40	10.39	25.29

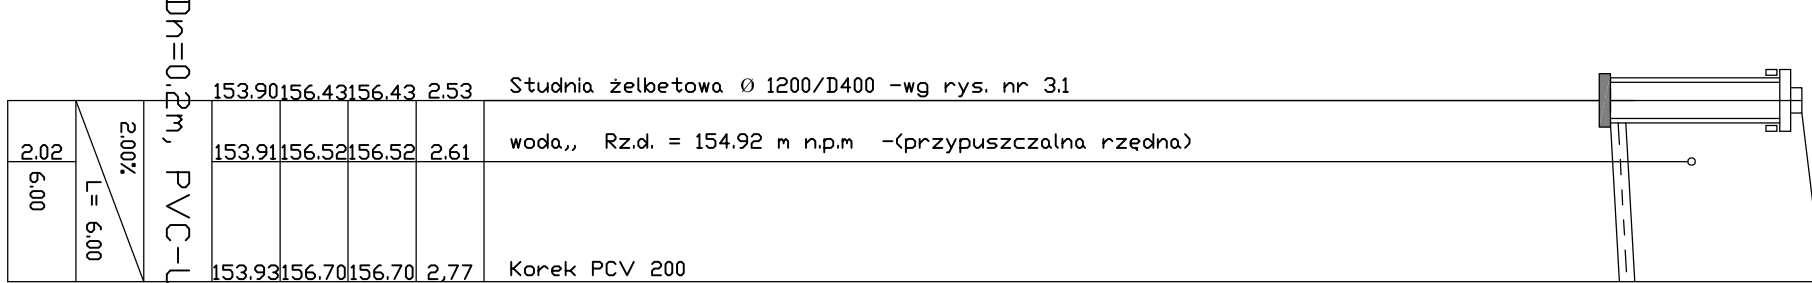

Dn=0,2m, PVC-U (SN8)			
2.02	6.00	6.00	



PRACOWNIA		mgr inż.	
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH		Dariusz Nehring	
ul. dr. Amny Dobskiej 9		06-500 Miawa	
Dokumentacja techniczna		06-500 Miawa	
Kosztyorysy		02-24-654 95 06	
Wycena		02-24-654 95 06	
Operaty		02-24-654 95 06	
Nadzory inwestycyjne		02-24-654 95 06	
Nazwa zadania:		Budowa ścieku kanalizacji sanitarniej wraz z przykaskami w ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa.	
Adres inwestycji:		06-500 Miawa, ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa.	
Tytuł i przed. rys.		Profil sieci ks-oddinek D37--B98: D98-A98	
Funkcja:		Imię i nazwisko:	
Projektował:		mgr inż. Dariusz Nehring	
Uprawn. bud.:		CIE 28/90: MAZ/0331/PWOS/04	
Sprawdzał:		mgr inż. Dariusz Nowiński	
Uprawn. bud.:		WAM/0072/PWOS/04	