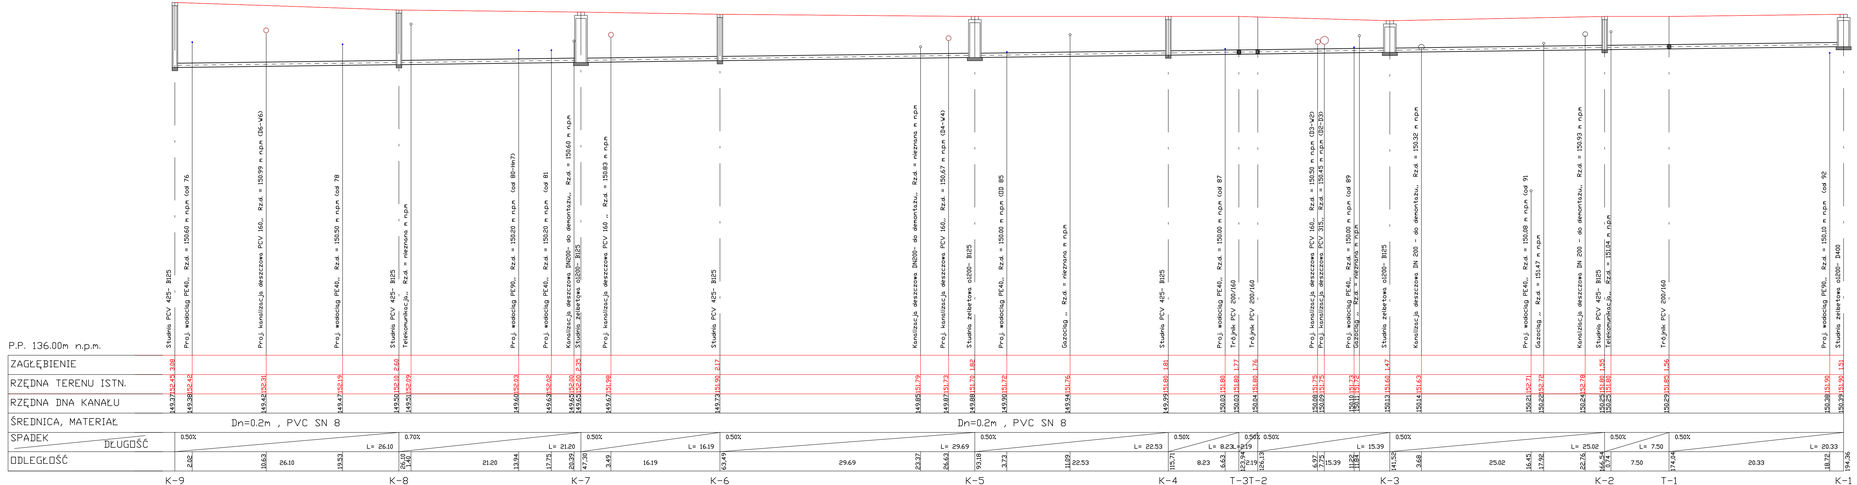
P.P. 136.00m n.p.m.
ZAGŁĘBIENIE
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ŚREDNICA, MATERIAŁ
SPADEK
DŁUGOŚĆ
ODLEGŁOŚĆ
Dn=0.2m , PVC SN 8
Dn=0.2m , PVC SN 8
Studnia PCV ø25- Bl25
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.60 m.n.p.m (ok 76)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.59 m.n.p.m (ok 40)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.50 m.n.p.m (ok 78)
Proj. wpięcia PE90.. Rzd. = 150.01 m.n.p.m (ok 81bis1)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.05 m.n.p.m (ok 81)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.60 m.n.p.m (ok 85)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.83 m.n.p.m
Gazociąg - Rzd. = rzędna n.p.m
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.80 m.n.p.m (ok 87)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.50 m.n.p.m (ok 89)
Proj. wpięcia PE40.. Rzd. = 150.08 m.n.p.m (ok 91)
Proj. wpięcia PE90.. Rzd. = 150.03 m.n.p.m (ok 92)
Telekomunikacja.. Rzd. = rzędna n.p.m
Kanalizacja deszczowa PVC 160.. Rzd. = 150.67 m.n.p.m (D4-V40)
Kanalizacja deszczowa DN200- do demontażu.. Rzd. = 150.60 m.n.p.m
Kanalizacja deszczowa PVC 160.. Rzd. = 150.79 m.n.p.m
Kanalizacja deszczowa PVC 160.. Rzd. = 150.70 m.n.p.m
Kanalizacja deszczowa PVC 160.. Rzd. = 150.50 m.n.p.m (D3-V40)
Kanalizacja deszczowa PVC 315.. Rzd. = 150.45 m.n.p.m (D2-V30)
Kanalizacja deszczowa DN 200 - do demontażu.. Rzd. = 150.93 m.n.p.m
Kanalizacja deszczowa DN 200 - do demontażu.. Rzd. = 150.78 m.n.p.m
Telekomunikacja.. Rzd. = 151.44 m.n.p.m
Studnia żeliwna ø1000- Bl125
Studnia żeliwna ø1000- Bl400
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Studnia żeliwna ø1000- Bl25
Trójnik PCV 200/160
Trójnik PCV 200/160
Trójnik PCV 200/160