

















OZNACZENIA:

- | | |
|---|---|
|  | Kompaktowa centrala oddymiania typu RZN4408-K |
| Ozn. linii /Nr elementu | |
|  | Optyczna czujka dymu DOR-40 z G40 |
| Ozn. linii /Nr elementu | |
|  | Ręczny przycisk oddymiania RT-45 PL |
| Ozn. linii /Nr elementu | |
|  | Ręczny przycisk oddymiania RT-45 PL - LT |
|  | Słownik drzwiowy DDS54/500 |
|  | Przycisk zwalniający drzwi |
|  | Zwalniak elektromagnetyczny GTR48000A10 |
|  | Rezystor końcowy linii |
|  | Czujka pogodowa WRG82 |
|  | Centrala kontroli dostępu APCAMC2-4WCF |
|  | Czytnik HID |
|  | Przycisk ewakuacyjny "zbij szybko" |
|  | Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny |
|  | Zwora elektromagnetyczna |



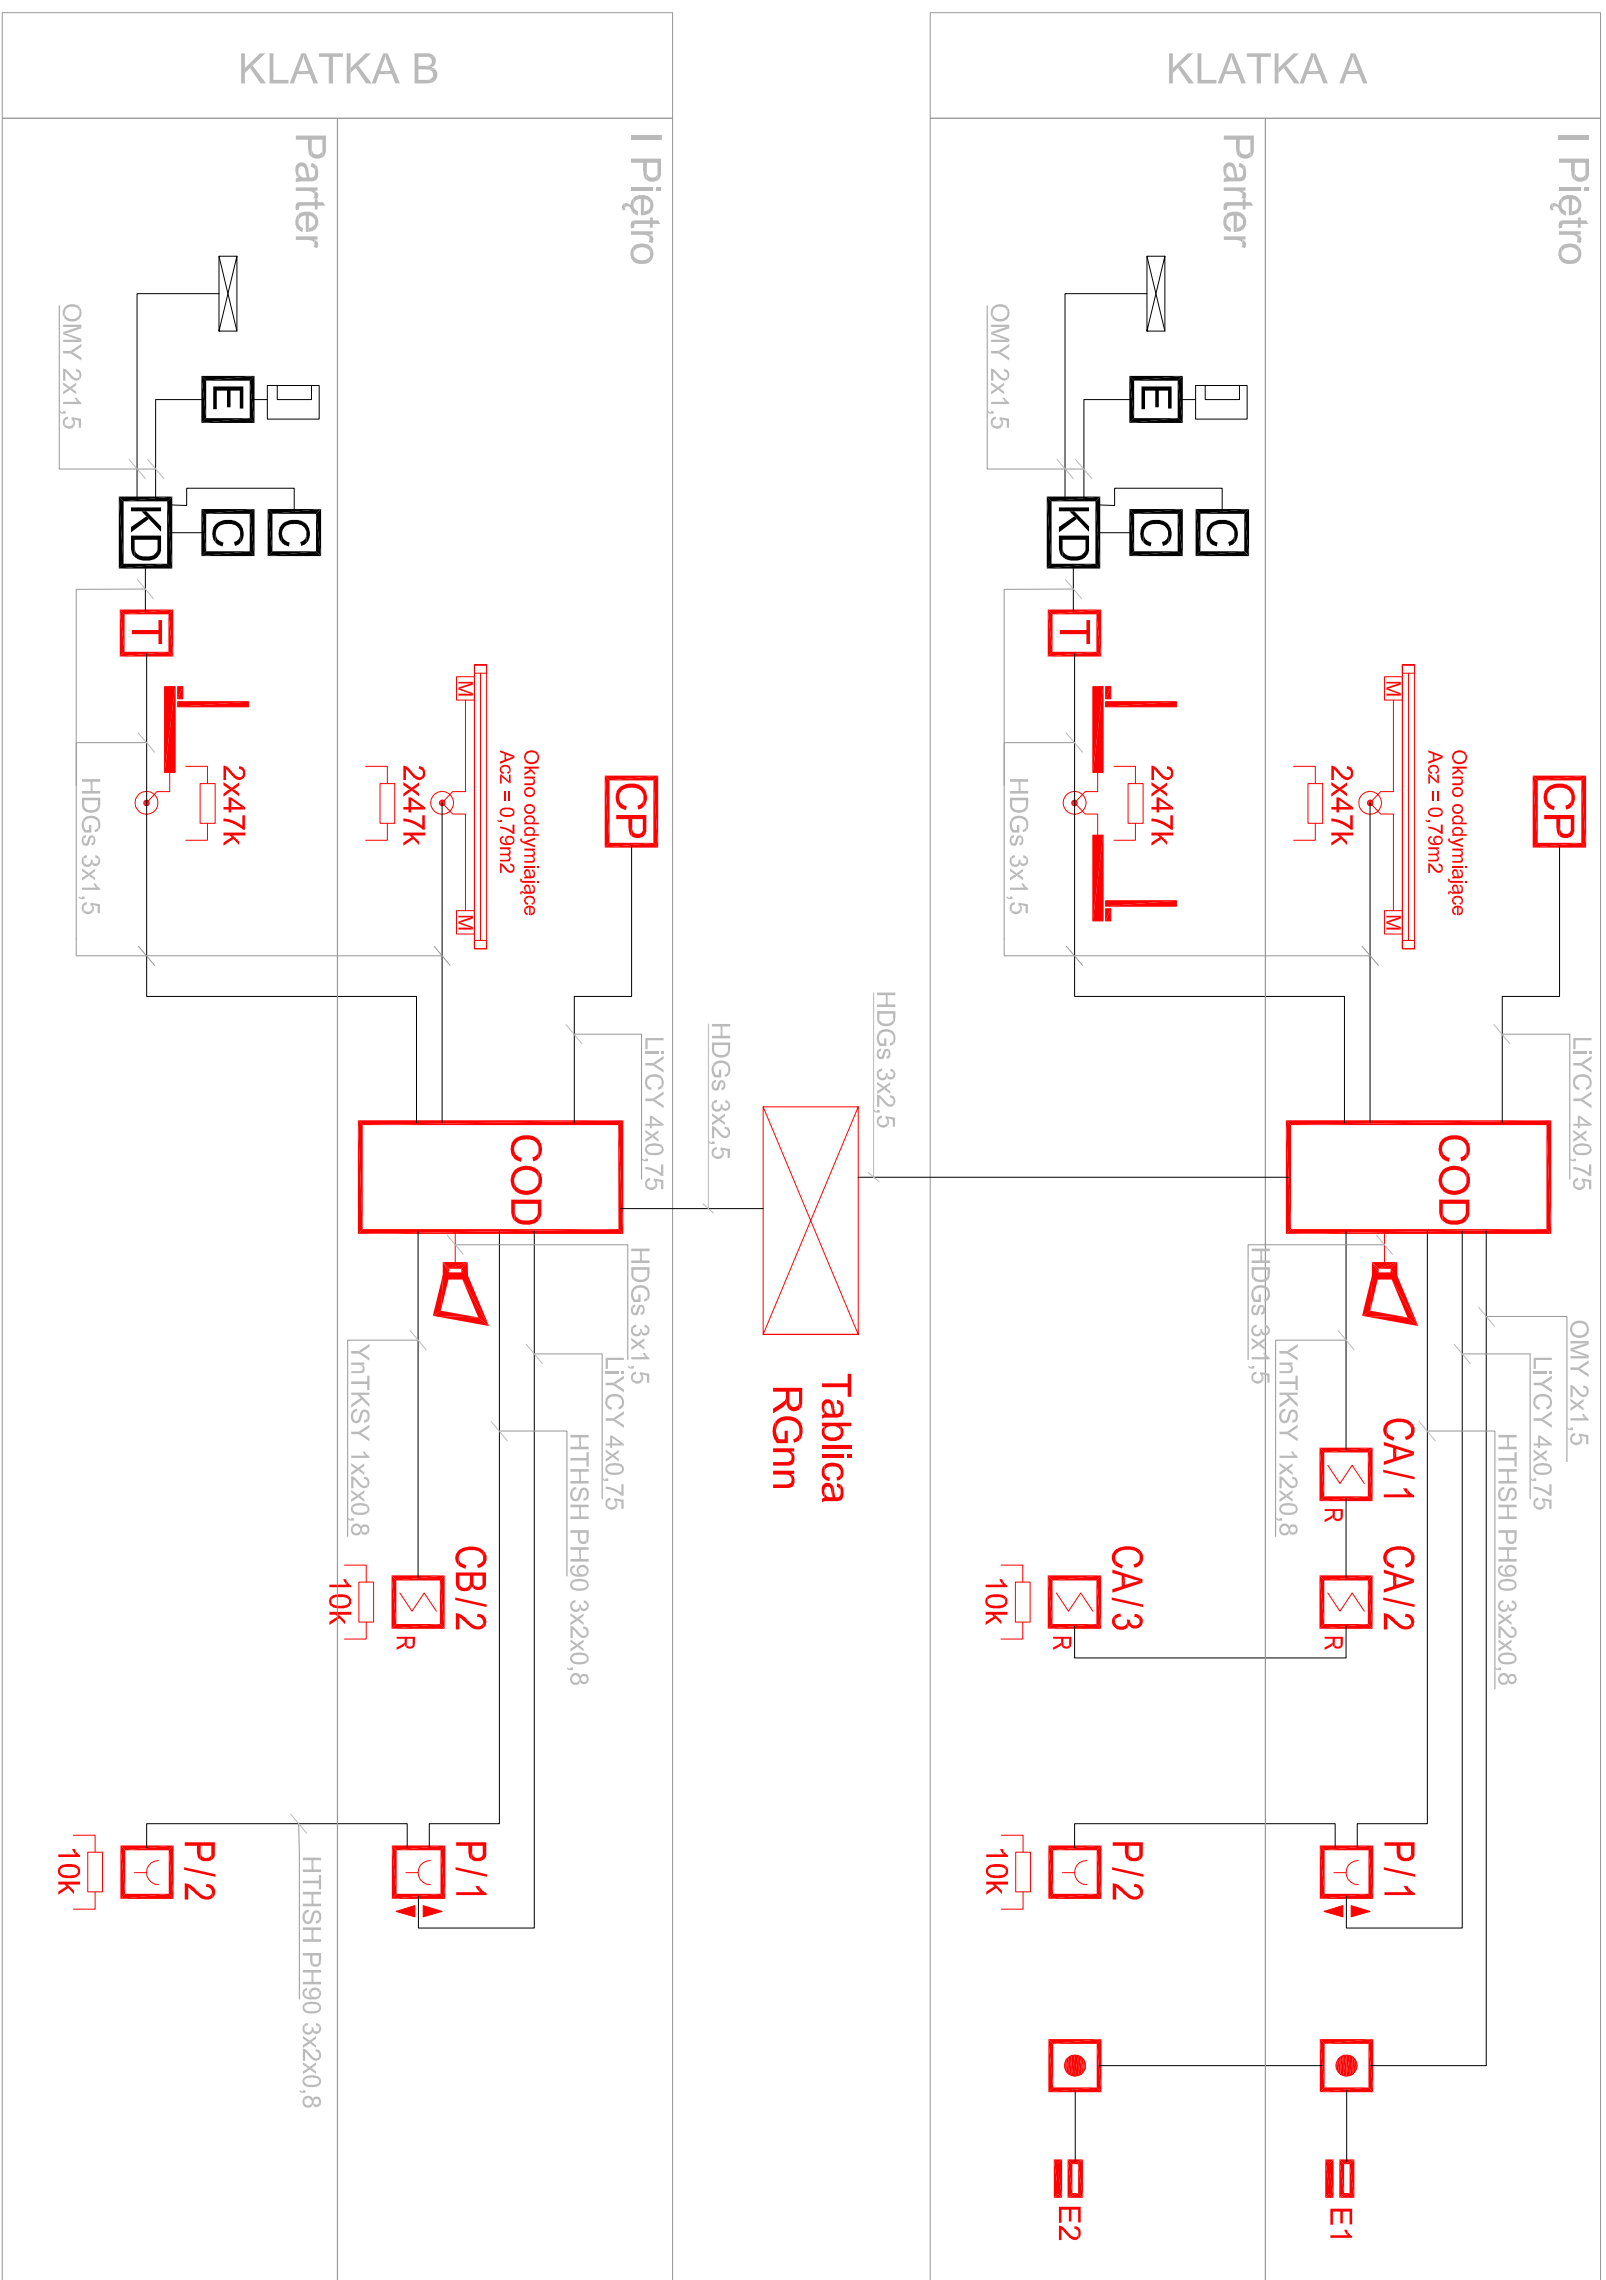

OBIEKT:

Miejskie Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 3 ul. Hoża 6, Mawa

STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMA:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
TEMA:	SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ SCHEMAT		
PROJEKT:	PODPIS:	DATA:	
mgr inż. Adam Popławski MAZ/02/4/PWB/E/15		2015.11	
OPRACOWANIE:	PODPIS:	NR RYS.:	
Maciej Ryśka		OD-3	