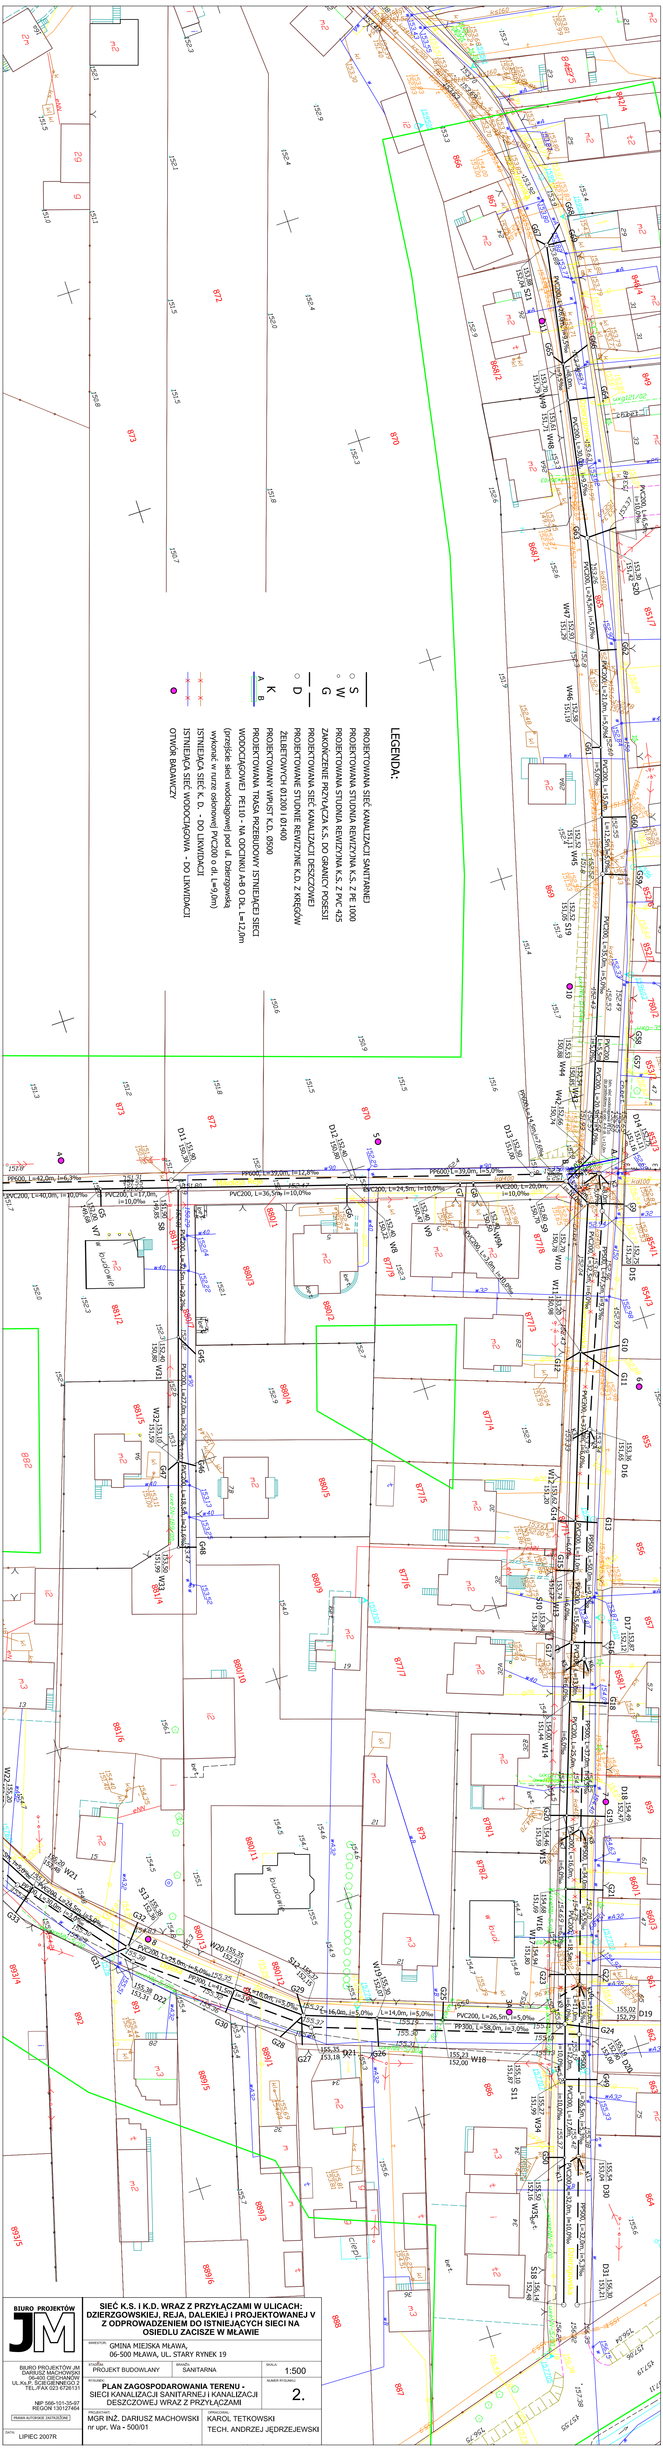
LEGENDA:
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA K.S. Z PE 1000
PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA K.S. Z PVC 425
ZAKOŃCZENIE PRZYŁĄCZA K.S. DO GRANICY POSESJI
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE K.D. Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø1200 I Ø1400
PROJEKTOWANY WPUST K.D. Ø500
PROJEKTOWANA TRASA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - PE100 - NA OŚCIENKO A+B O DŁ. L=12,0m (przejście sieci wodociągowej pod ul. Dworcową wykonać w rurze osłonowej PVC200 o dł. L=45,0m)
ISTNIEJĄCA SIEĆ K.D. - DO LIKWIDACJI
ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA - DO LIKWIDACJI
OWNIK SKRZYNKOWY
PP600, L=42,0m, i=6,3%
PVC200, L=37,0m, i=10,0%
PVC200, L=40,0m, i=10,0%
PVC200, L=36,5m, i=10,0%
PP600, L=22,0m, i=12,8%
PP600, L=39,0m, i=5,0%
PVC200, L=20,0m, i=10,0%
PVC200, L=24,5m, i=10,0%
PVC200, L=43,0m, i=10,0%
PVC200, L=43,0m, i=10,0%
PVC200, L=43,0