


UWAGA:

1. Podejścia pod umywalki, natrysk, wannę, zlewozmywak, wykonywać o średnicy Dn50PCV.
2. Podejścia pod miski ustępowe wykonywać o średnicy Dn110PCV.
3. Dla średnicy wykonywać min. spadek
Dn160 – 1,5%, Dn110 – 2,5%, Dn50 – 2,5%,
4. Podejścia zasilające urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych
5. Instalację wody rowadzić zgodnie z opisem
6. Na etapie montażu instalacji wod kan uwzględnić wszelkie kolizje oraz sprawdzić możliwość przejścia przez przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami oraz między kondygnacjami

Oznaczenia:

- — — — — instalacja wody zimnej
- - - - - instalacja wody ciepłej
- HW — — — — — instalacja wody p.poż.
- KS — — — — — instalacja kanalizacji sanitarnej
- KSP — — — — — instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa
- W 1 — — — — — piony wodociągowe
- KS 1 — — — — — piony kanalizacji sanitarnej
- H 1 — — — — — piony instalacji p.poż.
- Ø15/Ø15 — — — — — średnice instalacji wodociągowej (zimna/ciepła)–PE
- Dn15 — — — — — średnice instalacji wodociągowej i p.poż. — stal
- PVC 160 i=2,0% — — — — — średnice instalacji kanalizacji
- — — — — bateria czerpalna
- — — — — zawór czerpalny
- — — — — zawór czerpalny z perlatoorem
- HP25 — — — — — lokalizacja hydrantu p.poż.

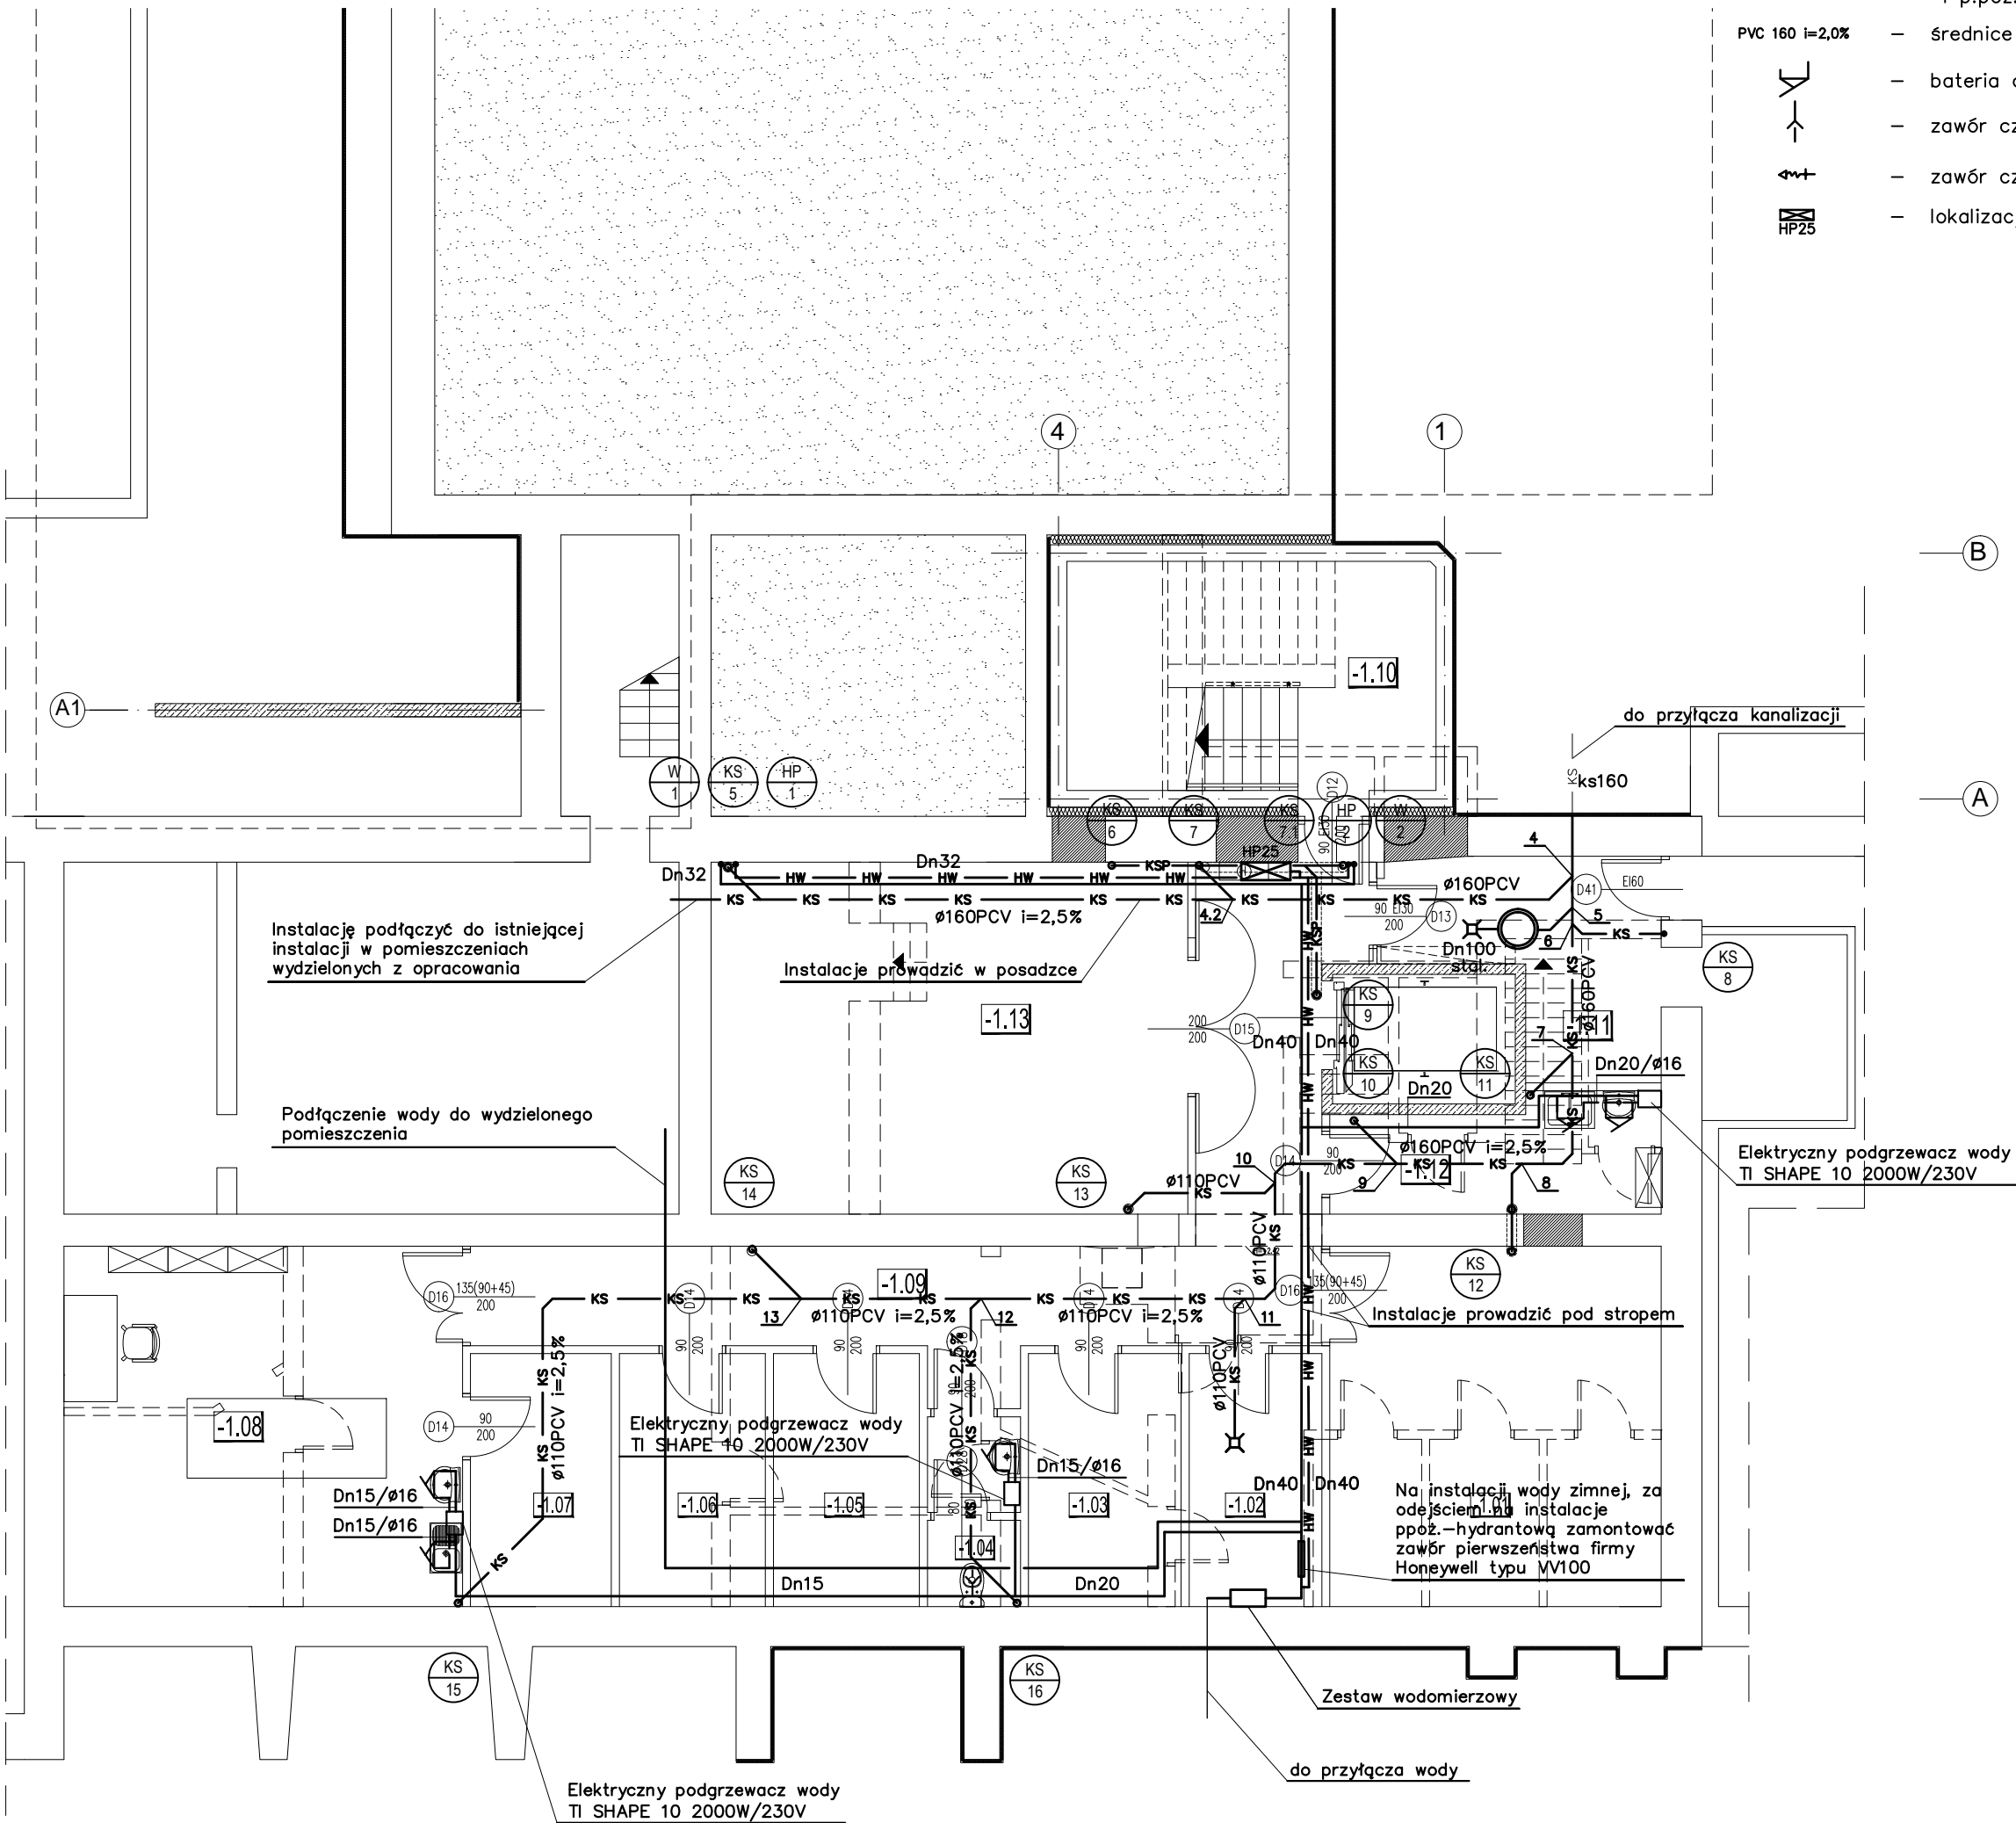

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64 TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@OZ.PL	
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE	
BRANŻA: SANITARNA	
FAZA PROJEKTU: BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
INWESTOR: URZĄD MIASTA MŁAWA 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19	
ADRES INWESTYCJI: 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13	
PROJEKTANCI:	PODPIS:
mgr inż. Rafał Rydziński upr. nr 141/01/WŁ	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maria Lisowska upr. nr 144/01/WŁ	
RYSUNEK: Rzut piwnicy - instalacja W-K	
DATA: KWIECIEŃ 2013	NR RYS: WK1
SKALA: 1:100	